

E18 480 97




E18 414 45



E18 482 97




E18 484 97

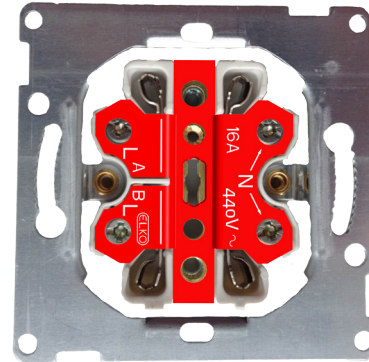

E18 414 50

ELKO

2-vägs 440V med delade brunnar

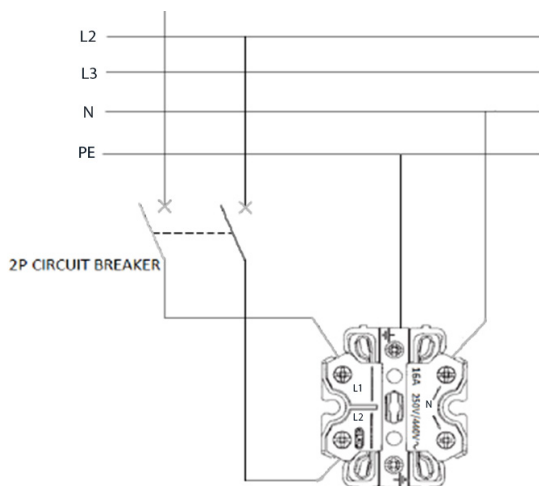

Nya **2-vägsuttaget med delade brunnar** för 2-faser, 440V

2-vägs infällt uttag med jord, delade brunnar 440V, kan matas med 2 faser.



VIKTIGT! Uttaget skall vid matning av 2 faser, avsäkras med 2-polig dvärgbrytare för att säkerställa brytning av båda faserna.



Enligt Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 avsnitt 521.8.2. är det tillåtet att dela upp en flerfaskrets med gemensam neutralledare i enfas om det klart framgår att så är fallet.

Viktigt är då att frånskiljning sker på ett sätt så att båda faserna frånskiljs samtidigt. Vanligtvis löses detta genom att använda en 2-polig dvärgbrytare.

Det är också viktigt att det verkligen är två olika faser som matar detta uttag. Uttaget kan inte användas i lägenheter med en enfasig huvudledning. Om samma fas nyttjas kommer strömmarna att adderas och då belastas neutralledaren för mycket.

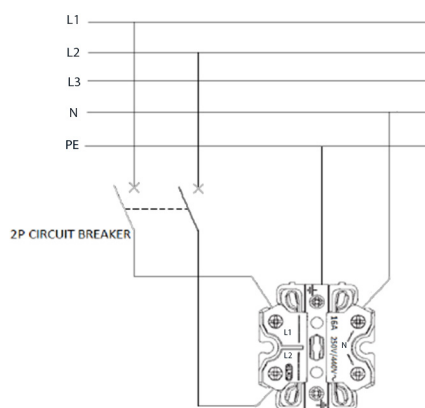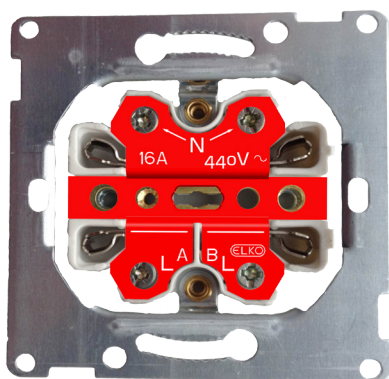

2-vägs 440V med
delade brunnar