

RLS40-100-500-600

RÖKLUCKESTYRNING



RLS40 med batteri



RLS100-1
RLS500-1 med batteri
RLS600-1

Skydd: Aggregatet är skyddad mot överbelastning och kortslutning. Inbyggt skydd mot djupurladdning av batterierna. Nät, last och batteri skyddas av säkringar.

Indikeringar och larm:
Summalarmrelä för vidarekoppling av larm.

STYRNINGAR

Utgångar-

- 1st grupp av rökluckor
- Summalarmrelä

Ingångar-

- Gränslägesbrytare för indikering öppen röklucka
- Styrning av rökluckor från brandalarmcentral eller rökdetektor.

BESKRIVNING

Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandalarmcentral eller liknande. Är utförd i vit pulverlackad välventilerad plåtkapsling med 3st genomförningar uppåt.

RLS40 med inbyggd strömförsörjning och batterier och manövreras med brandkårsnyckeln.

Nätaggregatet är primärswitchad och levereras med 2st 12V 0,8Ah batterier. Grön driftindikering och röd LED visar öppen lucka. Kan förses med larmkort SM102 för batterilarm och likriktarfel.

RLS40K som ovan, men manövreras med via en plomberbar, återfjädrande strömbrytare på locket.

RLS500-1 styrenhet med samma funktioner som RLS40 men med öppningsbar lucka med vred. Luckan öppnas med brandkårsnyckeln och luckorna manövreras med vredet.

RLS600-1 kapsling med vred och indikering. För yttre strömförsörjning.

RLS100-1/12 Obestyckade kapslingar. Finns med hålbild för 1-12vred. 22,5mm hål.

CE-märkt enligt EN61000-6-3:2001 EN61000-6-2:2005.

E-Nummer	Typ	Utsp. och ström	Batteriplats	HxBxD mm
6300999	RLS40	24V 0,5A 1 utgång	2x0,8Ah	200x110x60
	RLS40K (m knapp)	24V 0,5A 1 utgång	2x0,8Ah	200x110x60
6301000	RLS500-1	24V 0,5A 1 utgång	2x0,8Ah	160x220x80
6301001	RLS600-1	- - 1 utgång		160x220x80
6301002	RLS100-1	Tom kapsling med monteringsplåt med hål för ett vred		160x220x80
6305002	RLS100-2	Tom kapsling med monteringsplåt med hål för två vred		160x220x80
6305003	RLS100-6	Tom kapsling med monteringsplåt med hål för sex vred		310x360x90
6305004	RLS100-12	Tom kapsling med monteringsplåt med hål för tolv vred		465x360x115

Postadress/Postal address
Swansons Telemekanik AB
Hålstensvägen 4
SE-446 37 Älvängen

Telefon nr/Telephone no
+46(0)303-746 320
Hemsida/Webb
www.swtm.se

Telefax nr/Telefax no
+46(0)303-748 490
e-post
info@swtm.se

VAT.NO
SE556289017701

RÖKLUCKESTYRNING



RLS 500-600

BATTERIINKOPPLING RLS 40/500

Kontrollera att kretskort sitter fast och inte är transportskadade.


Om batterier används är dessa alltid elektrokemiskt aktiva.

Kortslut inte batteripolerna.

Batteri monteras enligt bild nedan och ansluts till batterikontakt PC01 och PC02. Kan kopplas in under drift.


INKOPPLING

- Montera aggregatet fritt.
- Anslut först 230V AC.
- Lysdiod för nätspänning tänds. Kontrollera att utspänningen är riktig.
- Vid behov justera utspänningen med P1.
- Funktion enligt generell inkopplingsanvisning

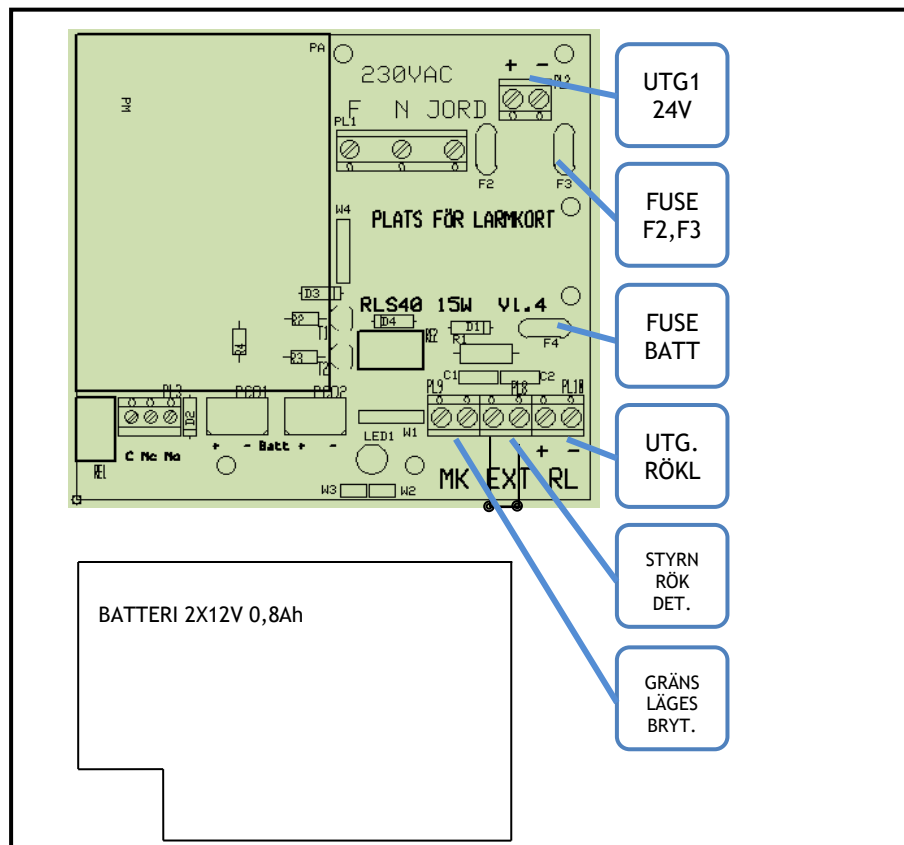

SM102

LARMKORT

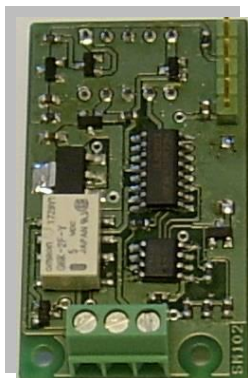

BESKRIVNING

Mikroprocessorstyrt larmkort avsedda att fästas på hållare i strömförsörjningsaggregat SM40 och SM3100. Utlösta larm indikeras på fronten och summalarmrelä med potentialfria växlingskontakter för vidareledning. **SM102** - Övervakar laddningsspänningen och batterikretsen samt lågbatterispänningslarm vid batteridrift.

LÅGBATTERISPÄNNING: Övervakar batterispänningen. Larmar när det vid batteridrift är för låg batterispänning. Larmgräns när det finns ca 30% kvar i batterikapaciteten. Röd lysdiod på fronten blinkar sakta (0,5Hz) och larmreläet aktiveras. Larmet återställs automatiskt när batteriet uppladdas.

LADDSPÄNNINGSLARM: Övervakar laddningsspänningen för att säkerställa att batterierna får rätt laddningsspänning. Larmar när laddningsspänningen är 2% över eller under nominellt värde. Lysdiod på fronten blinkar sakta grönt/rött (0,5Hz) och larmreläet aktiveras. Laddningsspänningslarmet är fördröjt och börjar inte mäta förrän efter 4 timmars drifttid och larm återställs automatiskt när spänningen är justerad.

BATTERIÖVERVAKNING: Mäter batterispänningen var 15 minut. Fallor batterispänningen under larmnivå, aktiveras larmkretsen. Lysdiod på fronten blinkar snabbt grönt/rött (2Hz) och larmreläet aktiveras. Larmet kan återställas när batterierna är kontrollerade eller utbytta.

CE-märkt enligt EN61000-1-2 och EN61000-3-4

E-Nummer	Typ	Beskrivning
5256993	102	LARMKORT Laddspänningslarm - Batteriövervakning - Låg batterispänning

Postadress/Postal address
Swansons Telemekanik AB
Hålstensvägen 4
SE-446 37 Älvängen

Telefon nr/Telephone no
+46(0)303-746 320
Hemsida/Webb
www.swtm.se


Telefax nr/Telefax no
+46(0)303-748 490
e-post
info@swtm.se

VAT.NO
SE556289017701

INKOPPLINGSANVISNING AV LARMKORT

- Larmkortet monteras på likriktarens huvudkort på plats märkt "larmkort".
- Tryck dit kortet på stiftlisten och pressa ner kretskortshållarna i hålen.
- Spänning behöver inte brytas när kortet monteras.
- Larmkortet ställer automatiskt in sig på den spänning som ska övervakas - 24V system eller 12V system. Detta görs under kortets uppstart.
- **NÄR DETTA ÄR KLART BLINKAR RÖD LYSDIOD. ÅTERSTÄLL MED ATT HÅLLA ÅTERSTÄLLNINGKNAPPEN INTRYCKT I 2 SEKUNDER. KORTET ÄR NU DRIFTSATT.**
- Anslut ledningar från övervakningsenhet till plinten på larmkortet.
- Larmreläet växlar vid larm och led i locket lyser för aktuellt larm.

LARMRELÄ



LARMNIVÅER STANDARDVÄRDEN

LARMTYP-SYSTEMSPÄNNING	13,7V	27,4V
LADDSPÄNNINGSFEL	+/-2%	+/-2%
LÅG BATTERISPÄNNING	12	24
BATTERIKRETSFEL	12,2	24,5

INSTÄLLNINGAR

Larmnivåer ställer automatiskt in sig på standardvärde enligt nedanstående tabell.

För att kontrollera larmnivåer, koppla loss batterier och bryt bort last, om det behövs, för att inte skada utrustning och få rätt funktion.

Därefter ställs likriktaraggregatet in på den spänning som är larmnivå.

Vid larm tänds indikering och larmreläet klickar.

När kontrollen är klar, justeras laddningsspänningen till rätt nivå på likriktaren.

Koppla in last och batterier igen.

Systemet är nu i driftläge igen.

